

Absender:

An den
 VDH LV Weser – Ems
 z. Hd. des 1. Vorsitzenden
 Hermann Pille
 Tannostraße 27

 Ort, Datum

26419 Schortens

oder per Fax an: 0 44 61 – 7 20 00 06

Anmeldung zur 9. Internationalen und Nationalen Rassehundausstellung am 05./06.08.2017 in Bremen

Für die 9. Internationale und Nationale Rassehundausstellung am 05./06.08.2017 in den Hallen der Messe Bremen, Theodor-Heuss-Allee 21-23, 28215 Bremen, bestellen wir verbindlich nachstehende Dienstleistungen / Bedarfe.

Firmenstand*	Frontbreite:	m	Tiefe:	m**	Max. Standhöhe:	m
---------------------	--------------	---	--------	-----	-----------------	---

* 50,00 Euro / m², zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ** Standtiefe nur 3 m
 Die bestellte Größe ist verbindlich.
 Überschreitung der angemeldeten Fläche ist nicht zulässig und führt zur Nachberechnung.

Stromanschluss*	Wechselstrom, 230 V	Ja		Nein		* Bitte Ihren Bedarf jeweils ankreuzen
	Starkstrom, 400 V	Ja		Nein		

* Kostenpauschale: Wechselstrom = 30,00 Euro / Starkstrom 45,00 Euro (zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer)

ELT Schutzmaßnahmen

Als "Schutz bei indirektem Berühren" ist die VDE 0100, Teil 410, maßgebend. Für Standinstallationen werden Überstrom-Schutzeinrichtungen gefordert. Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen sind vorgeschrieben. Steckdosen bis 16 A müssen mit Fehlerstrom Schutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom von 30 mA, sonstige Steckdosen mit max. 500 mA geschützt werden. Die Leitungsadern für Starkstrom- und Beleuchtungsstromkreise müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² haben. (siehe auch VDE 0108)

VDE Bestimmungen

Sämtliche elektrische Geräte müssen den VDE (GS) Bestimmungen bzw. der EU Niederspannungsrichtlinie entsprechen und über ein in der EU anerkanntes Sicherheitszeichen verfügen.

Elektroversorgung

Für die Versorgung steht hallenseitig ein TN-C-S-Netz 3x400/230 V, 50 Hz (Hallen 1-7) zur Verfügung. Die Schwankebreite beträgt + 6 % bis 10 %. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine "unterbrechungsfreie" Stromversorgung nicht zur Verfügung steht. Bei allen Standzuleitungen sind Schutzleiter PE und Neutralleiter N als separate Leiter ausgeführt. In den Hallen 1 bis 7 dürfen Schutz- und Neutralleiter nicht miteinander verbunden werden. (siehe auch VDE 0108)

Motoren mit einer Anschlussleistung von 20 KW oder darüber dürfen nur mit einer strombegrenzenden Anlassvorrichtung betrieben werden.

Sonstige Standausrüstungen *bitte jeweils ankreuzen bzw. eintragen Preise auf Anfrage.	Messewände (1 m breit, 2,49 m hoch)	Linke Seite	Rückwand	Rechte Seite
	Borte/n (35 cm x 96 cm)	↓ Anzahl ↓	Montageort an den Messewänden	
	Tisch (70 cm x 70 cm)	Anzahl →		

Standortwunsch	Halle 5 Standortwunsch bitte auch auf der Skizze der Halle 5 einzeichnen. <u>Achtung:</u> Der VDH LV Weser – Ems behält sich trotz Ihres angegebenen Wunsches eine andere Standortvergabe vor. Unsererseits wird auf eine maximale Standplatzauslastung geachtet.
-----------------------	---

Werbung / Kataloginserate (Druck- oder elektronische Ausführung)	Internationale Ausstellung	Bitte Wunsch ankreuzen	Nationale Ausstellung	Bitte Wunsch ankreuzen	Kombination beider Ausstellungen	Bitte Wunsch ankreuzen
1/1 Seite	120,00 Euro*		75,00 Euro*		170,00 Euro*	
1/2 Seite	75,00 Euro*		55,00 Euro*		125,00 Euro*	
2. o. 3. Umschlagsseite	220,00 Euro*		180,00 Euro*		350,00 Euro*	
Katalogrückseite	330,00 Euro*		220,00 Euro*		450,00 Euro*	

*Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.
 Die Lieferung einer reprofähigen Filmvorlage für die Druckerei ist Voraussetzung für die o. g. Preise.
 Sollten Sie diese nicht liefern können, kann unsere Druckerei Ihnen bei der Erstellung behilflich sein. Dies verursacht jedoch einen Kostenmehraufwand, der dann im Einzelfall berechnet werden müsste.
 Die Lieferung der Reprovorlage wird mit Übersendung der Anmeldung erfolgen, spätestens aber bis zum 26.06.2017 übersandt.

Zahlungsziel für alle abgeforderten Dienstleistungen / Bedarfe:	1 Woche nach Erhalt der Rechnung
--	----------------------------------

* Bitte ankreuzen!

Weitere Wünsche unsererseits teilen wir Ihnen auf einem separaten Blatt mit.

Die Technischen Richtlinien der Messe Bremen habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.

Anzahl der benötigten Einlassausweise für Standpersonal:	Samstag: →	Sonntag: →
Bitte senden Sie diese Ausweise an folgende Adresse:		


Wir verpflichten uns ausdrücklich, unseren Müll in die hierfür bereitgestellten Container selbst zu entsorgen. Sollte eine Fremdensorgung erfolgen, erklären wir uns bereit, die dafür entstandenen Kosten zu übernehmen.

_____, _____, _____
 Ort Datum Rechtsverbindliche Unterschrift / Firmenstempel

Folgende Anlagen fügen wir bei:

Achtung:
 Der VDH LV Weser – Ems behält sich trotz Ihres angegebenen Wunsches eine andere Standortvergabe vor. Unsererseits wird auf eine maximale Standplatzauslastung geachtet.

Halle 5

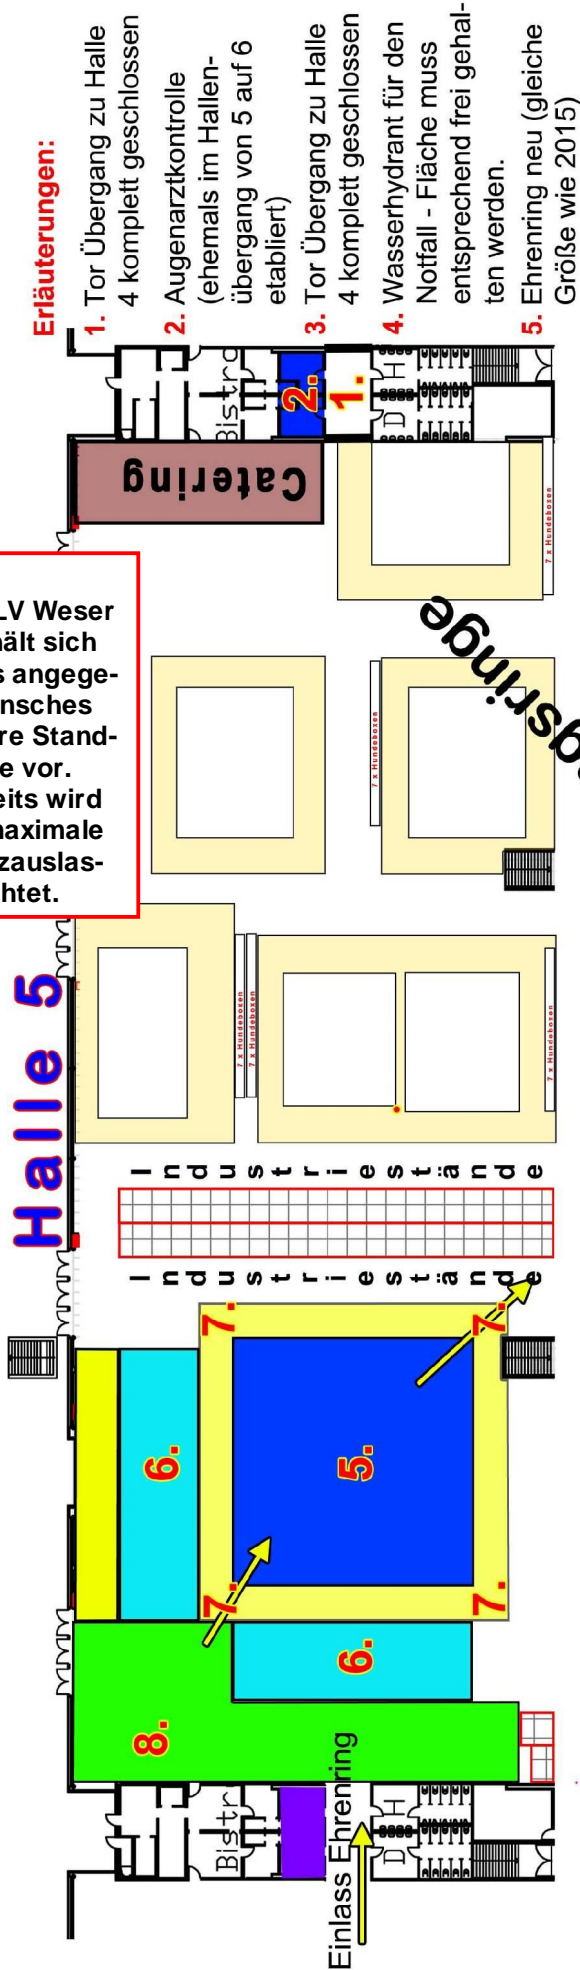


Erläuterungen:

1. Tor Übergang zu Halle 4 komplett geschlossen
2. Augenarztkontrolle (ehemals im Hallenübergang von 5 auf 6 etabliert)
3. Tor Übergang zu Halle 4 komplett geschlossen
4. Wasserhydrant für den Notfall - Fläche muss entsprechend frei gehalten werden.
5. Ehrenring neu (gleiche Größe wie 2015)
6. Tribünen
7. Sicherheitsgang
8. Vorsortierungsring

Laufrichtung der Hundeaussteller im Ehrenring

= mögliche Standflächen der Industrieaussteller
 (Zwischengänge flexibel unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte gestaltbar)

Halle 4 ->

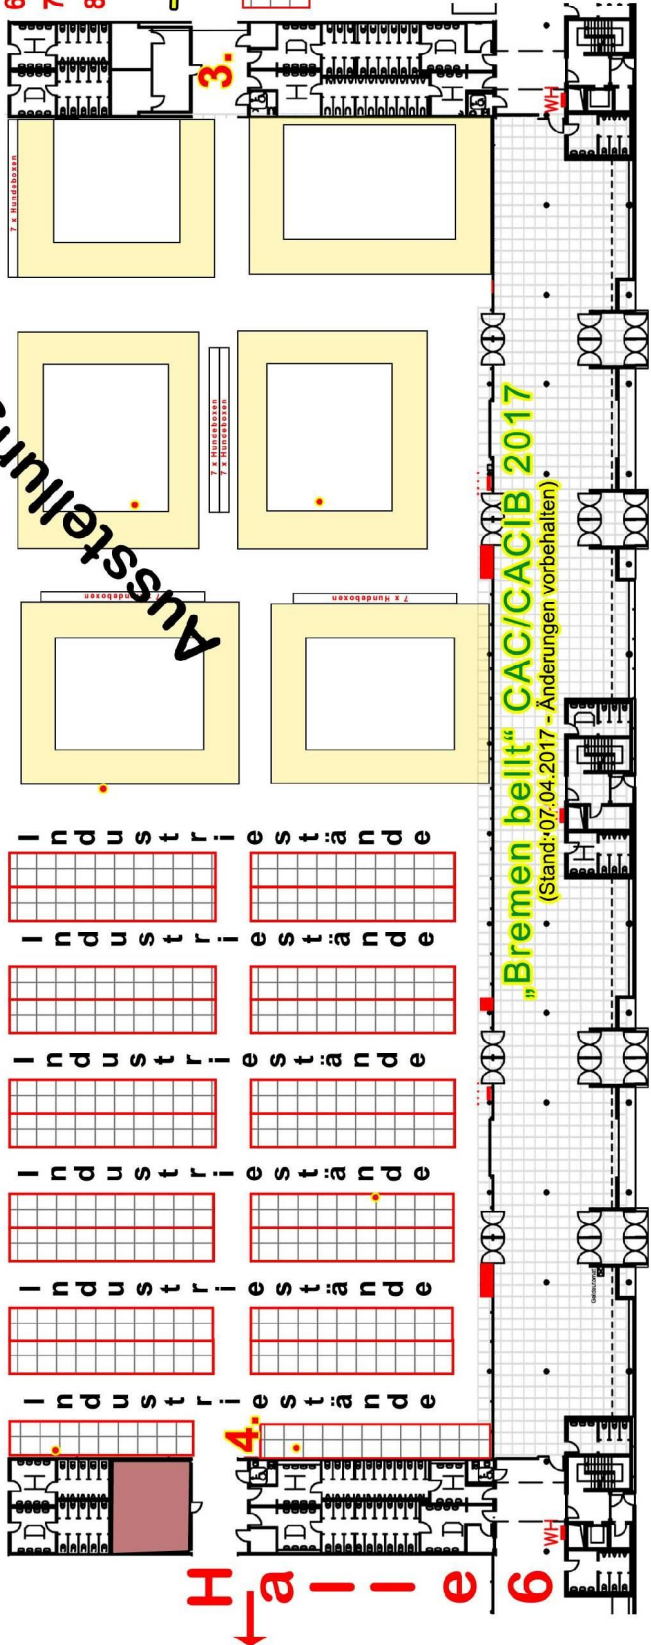

Halle 6

Absender:

An den
VDH LV Weser – Ems
z. Hd. des 1. Vorsitzenden
Hermann Pille
Tannostraße 27

Ort, Datum

26419 Schortens

oder per Fax an: 0 44 61 – 7 20 00 06

**Anmeldung Industrieessen
am 04.08.2017, ab 19.00 h**

Wir nehmen mit einer Anzahl von

Mitarbeiter unserer Firma am angekündigten Industrieessen teil.

Namentliche Auflistung:

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	

Es ist uns bekannt, dass nur die Mitarbeiter unserer Firma geladen sind. Besucher, Privatpersonen oder Hundeaussteller wurden nicht angemeldet.

_____, _____
Ort Datum Rechtsverbindliche Unterschrift / Firmenstempel